



2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Lage

Erdgeschoss, direkt von außen
zugänglich, Zugang überdacht

Nutzbarkeit für



gegeben



gegeben

sehr eingeschränkt, sh. Einzelkriterien



gegeben

keine speziellen Maßnahmen für
Menschen mit Sehbehinderung



gegeben


keine speziellen Maßnahmen für
Blinde



gegeben

keine speziellen Maßnahmen für
Menschen mit Hörbehinderung

(Einzelkriterien sh. Seiten 2-5)

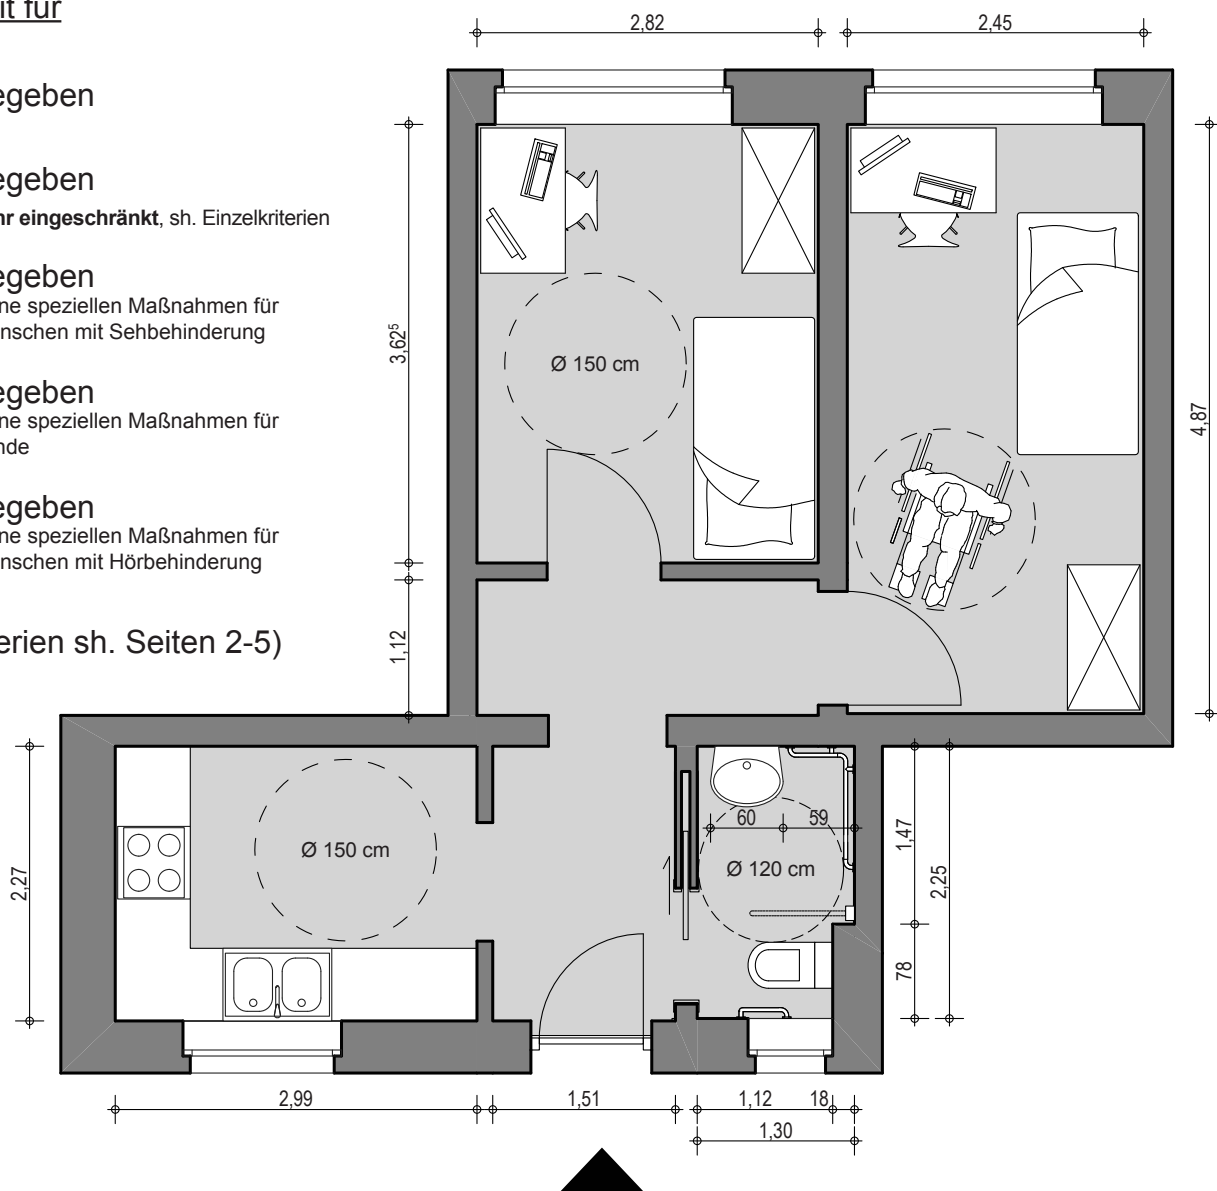

2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04

Menschen
mit motorischen
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
Hörbehinderung





2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Eingangsbereich / Flur

		Anforderung für	Ja	Nein
Flur	nutzbare Breite mind. 120 cm		☒	☐
	mind. 1 Bewegungsfläche von 150 x 150 cm		☒	☐
Türen	kontrastreiche Gestaltung (Zimmertürblätter farblich abgesetzt)		☒	☐
	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand		☒	☐
lichte Türbreite	Wohnungseingangstür mind. 90 cm (vorh. 86 cm)		☐	☒
	innerhalb der Wohnung mind. 90 cm		☒	☐
lichte Türhöhe	mind. 205 cm		☒	☐
Türdrücker Eingangstür	Mitte Drückernuss 85 cm ü. OFF im Einzelfall 85 - 105 cm vertretbar (vorh. 109 cm)		☐	☒
Leibungstiefe Eingangstür	max. 26 cm		☐	☒
Türanschlag unten	max. 2 cm (vorh. 0 cm)		☒	☐
Drückergarnitur	greifgünstig (z. B. bogen- oder U-förmige Griffe; senkrechte Bügel bei manuell betätigten Schiebetüren)		☒	☐
Bewegungsfläche vor Tür	150 x 120 cm (vor Zimmertüren nicht vorhanden)		☒	☒
Bewegungsfläche nach Tür	150 x 150 cm		☒	☐
Rollstuhlabbstellplatz	vor oder in Wohnung (überdachter Außenbereich)		☒	☐
	elektr. Anschluss Batterieaufladung vorh. (in Whg)		☒	☐
Bewegungsfläche Abstellpl.	180 x 150 cm, davor weitere 180 x 150 cm		☒	☐

Menschen
mit motorischen
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
Hörbehinderung





2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Sanitärraum

Anforderung für Ja Nein

Tür Sanitärraum	Schiebetür	 	☒	☐
Bewegungsfläche vor Tür	190 x 120 cm		☒	☐
Bewegungsfläche nach Tür	190 x 120 cm		☐	☒
Armaturen	Einhebel- oder berührungslose Armatur (soll)	   	☒	☐
Ausstattungs-elemente	visuell kontrastreich zu ihrer Umgebung (soll)		☐	☒
Wände	bauseits so ausgebildet, dass sie bei Bedarf nachgerüstet werden können mit Stütz- und/oder Haltegriffen im Bereich Dusche, Klappsitz Dusche	  	☒	☐
Bewegungsfläche vor WC-Becken	120 cm x 120 cm		☐	☒
	150 cm x 150 cm		☐	☒
WC-Becken	seitlicher Mindestabstand von 20 cm zur Wand oder zu anderen Sanitär-objekten		☒	☐
	seitlicher Mindestabstand von 30 cm zur Wand und 90 cm breit und 70 cm tief an einer Seite		☐	☒
	Abstand der Vorderkante des WC-Beckens zur rückwärtigen Wand 70 cm		☒	☐
	Höhe WC-Becken einschließlich Sitz zwischen 46 cm und 48 cm über OFF (vorh. 53 cm)		☐	☒
	Rückenstütze, angeordnet 55 cm hinter der Vorderkante des WC-Beckens		☐	☒
	Spülung, mit der Hand oder dem Arm bedienbar, im Greifbereich des Sitzenden, ohne dass der Benutzer die Sitzposition verändern muss		☐	☒
Toilettenpapierhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition		☒	☐

Menschen
mit motorischen
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
Hörbehinderung





2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Sanitärraum

Anforderung für Ja Nein

Stützklappgriffe WC

auf jeder Seite des WC-Beckens montiert,
hochklappbar (nur 1-seitig, zusätzl. fest mont. Griff)



15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens
hinausragend



bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst ge-
wählten Etappen



Abstand zw. Stützgriffen 65 cm bis 70 cm (75 cm)



Befestigung, die einer Punktlast von mindestens
1 kN am Griffende standhält



Waschtisch

Beinfreiraum vorhanden



Beinfreiraum mit einer Breite von 90 cm und einer
Tiefe von 55 cm vorhanden



Vorderkante des Waschtisches in einer Höhe von
max. 80 cm (vorh. 85 cm)



mind. 100 cm hoher Spiegel, der unmittelbar über
dem Waschtisch angeordnet ist



Bewegungsfläche vor Waschtisch

120 cm × 120 cm



150 cm × 150 cm



Duschplatz

zum angrenzenden Sanitärraum niveaugleich,
nicht mehr als 2 cm abgesenkt



rutschhemmender Bodenbelag



waagerechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm
über OFF (Achismaß).



senkrechte Haltegriffe



Nachrüstmöglichkeit für einen Dusch-Klappsitz
und Stützgriffe beidseitig des Klappsitzes



Bewegungsfläche im Duschplatz

120 cm × 120 cm



150 cm × 150 cm



Badewanne

nachträgliches Aufstellen einer Badewanne im
Bereich Dusche möglich, Einstiegshöhe sollte
50 cm nicht überschreiten / nutzbar mit Lifter



Menschen
mit motorischen
Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
Hörbehinderung





2er-WG Zimmer 00.03 / 00.04 Händelwohnheim

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

01. August 2011

Zimmer / Küche / Allgemein

Anforderung für Ja Nein

Wohn-, Schlafräume und Küche	pro Raum mind. eine Bewegungsfläche 120 x 120 cm			
	pro Raum mind. eine Bewegungsfläche 150 x 150 cm			
Bewegungsfläche vor dem Bett	120 cm entlang der Längsseite			
	150 cm entl. der Längsseite (1x vorh., 1x nicht vorh.)			
Bewegungsfläche vor sonstigen Möbeln	90 cm			
	150 cm (1x vorh., 1x nicht vorh.)			
Bewegungsfläche vor Kücheneinrichtungen	120 cm			
	150 cm			
Bedienelemente (Herd, Spüle, Arbeitsplatte)	in einer Tiefe von 55 cm unterfahrbar			
Fenster	mind. ein Fenster je Raum leicht zu öffnen und zu schließen			
	Durchblick bei einem Teil der Fenster auch in sitzender Position möglich (Brüstung ab 60 cm über OFF durchsichtig)			
Fenstergriff	Greifhöhe von 85 cm bis 105 cm bzw. automatisches Öffnungs- und Schließsystem			
Bedienelemente z. B. Lichtschalter, Taster, Heizkörperventile, etc.	visuell kontrastreich gestaltet und taktil wahrnehmbar (Zwei-Sinne-Prinzip)			
	Funktionsauslösung wird eindeutig rückgemeldet, z. B. durch Schalterstellung oder Quittierton			
	Achse über OFF 85 cm bzw. min. 85 - max. 105 cm			
	vor Bedienelementen Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm			

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung

